






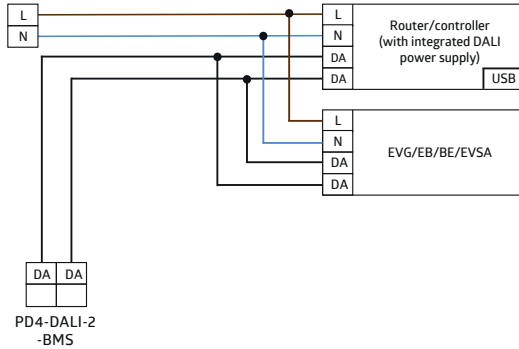






<b>DE</b> Montage-Anleitung Vorbereitung	<b>GB</b> Mounting-Instructions Preparations	<b>FR</b> Montage - Instructions Préparation du montage	<b>NL</b> Montage - Instructies Montagevoorbereiding						
<p><b>!</b> Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.</p> <p><b>!</b> Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten!</p> <p><b>!</b> Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.</p> <p><b>!</b> DALI ist nicht SELV – Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung.</p> <p><b>!</b> Die DALI-Schraubklemmen dürfen nicht an 230 VAC angeschlossen werden!</p>	<p><b>!</b> Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.</p> <p><b>!</b> Disconnect supply before installing!</p> <p><b>!</b> This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.</p> <p><b>!</b> DALI is not SELV – the installation instructions for low voltage apply</p> <p><b>!</b> The DALI screw clamps must not be connected to 230 VAC!</p>	<p><b>!</b> Travailler sur le réseau électrique ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.</p> <p><b>!</b> Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée.</p> <p><b>!</b> Pour des questions de sécurité, nous vous rappelons que ce produit n'est pas destiné à être branché ou débranché sous tension.</p> <p><b>!</b> DALI est différent de SELV – Les prescriptions d'installation pour basse tension doivent être respectées.</p> <p><b>!</b> Les bornes DALI ne doivent pas être raccordées au 230 VCA !</p>	<p><b>!</b> Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen enkel door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel uitgevoerd worden en dit in overeenstemming met de elektrotechnische regels.</p> <p><b>!</b> Netspanning uitschakelen alvorens te beginnen met de montage.</p> <p><b>!</b> Dit toestel mag niet gebruikt worden om de aangesloten apparaten te isoleren van de voedingspanning.</p> <p><b>!</b> DALI is niet SELV – De installatievoorschriften voor laagspanning zijn van kracht.</p> <p><b>!</b> De DALI-schroefklemmen mogen niet op 230 VAC worden aangesloten!</p>						
<b>Funktionsweise</b>	<b>Operation</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>Werkwijze</b>						
Adressierbarer DALI-Multisensor zur Deckeneinbaumontage speziell für Korridore.	Addressable DALI multisensor designed for false ceiling mounting designed for corridors.	Multicapteur DALI adressable pour montage faux-plafond spécial couloirs.	Adresseerbare DALI multisensor voor inbouwmontage speciaal voor gangen.						
Stromversorgung über DALI-Bus. Adressier- und nutzbar gemäß IEC 62386 Teil 103 (Steuergerät). Instanz 0 liefert Informationen bezüglich Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit. Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit. Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teil 101/103/303/304 unterstützen.	Powered via DALI bus. Addressable according to IEC 62386 Part 103 (control device). Instance 0 provides information regarding occupancy and movement for the DALI bus according to IEC 62386 part 303. Instance 1 provides LUX values for the DALI bus according to IEC 62386 part 304. Parameterisation is possible via mandatory Multimaster-Application-Controller of any manufacturer. This controller must support IEC 62386 parts 101/103/303/304.	Alimentation par bus DALI. Adressable et utilisable selon IEC 62386 Partie 103 (unité de commande). La section 0 fournit des informations sur la détection de mouvements sur le bus DALI selon IEC 62386 partie 303. La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon IEC 62386 partie 304. Le paramétrage est possible par l'intermédiaire d'un contrôleur d'application multi-maitres provenant de n'importe quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la norme IEC 62386 partie 101/103/303/304.	Stroomvoorziening via DALI-bus. Adresseerbaar en bruikbaar overeenkomstig IEC 62386 Part 103 (besturingseenheid). Afdeling 0 geeft informatie over bewegingsdetectie volgens IEC 62386 Deel 303 op de DALI-bus. Afdeling 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op de DALI-bus. Parametring is mogelijk via een vereiste multimaster applicatiecontroller van elke fabrikant. Deze controller moet IEC 62386 deel 101/103/303/304 ondersteunen.						
<b>Montage</b>	<b>Mounting</b>	<b>Montage</b>	<b>Montage</b>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  </div> <div style="width: 20%;"> <p><b>Product code</b></p>  </div> <div style="width: 20%;"> <p><b>LED A green</b> <b>LED B red</b> <b>LED C white</b></p>  </div> <div style="width: 20%;"> <p><b>Fig. 4</b></p>  </div> <div style="width: 20%;">  <p><b>Fig. 2</b></p> </div> <div style="width: 20%;"> <p><b>Fig. 1</b></p>  <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>2.50 m</td> <td>Ø 40.00 m</td> <td>Ø 20.00 m</td> </tr> </table> </div> </div>							2.50 m	Ø 40.00 m	Ø 20.00 m
2.50 m	Ø 40.00 m	Ø 20.00 m							
<p><b>!</b> Beim Korridormelder sind die Korridorfenster in der Linse entscheidend für die Ausrichtung. (Fig. 2)</p>	<p><b>!</b> For the corridor detector, the corridor windows in the lens are critical for alignment (fig. 2).</p>	<p><b>!</b> Dans le cas du détecteur de couloir, les fenêtres de couleur dans la lentille doivent être orienté correctement (Fig. 2)!</p>	<p><b>!</b> Voor het correct instellen van de corridor detector, de corridor vensters in de lens in de aangegeven richting monteren (zie figuur 2)!</p>						
<b>Selbstprüfzyklus</b>	<b>Self-test cycle</b>	<b>Cycle d'autocontrôle</b>	<b>Zelftestcyclus</b>						
In den ersten 20s nach Zuführung der DALI-Bus-Spannung durchläuft der Melder einen Selbstprüfzyklus. In dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegung.	During the first 20 sec after connecting to the DALI bus power, the product will enter a self-test cycle. During this time the device does not respond to movement.	Au cours des premières 20 s après la remise sous tension, le détecteur procède à un cycle d'autocontrôle. Durant cette période, l'appareil ne réagit pas aux mouvements.	Wanneer de spanning op de melders wordt aangesloten, ondergaat het toestel een zelftestcyclus van 20 seconden. Tijdens deze cyclus reageert de detector niet op beweging.						
<b>Inbetriebnahme</b>	<b>Initial operation</b>	<b>Opération initiale</b>	<b>Inbedrijfstelling</b>						
<p><b>Allgemein:</b> Das Gerät kann nach der Montage direkt und gemäß der Anleitung der zur Verfügung gestellten Software des jeweiligen Controller-Herstellers in Betrieb genommen werden.</p>	<p><b>General:</b> The device can be put into service directly after mounting, following the software instructions from the relevant controller manufacturer.</p>	<p><b>Général :</b> L'appareil peut être mis en service directement après le montage et conformément à la notice du logiciel du fabricant de contrôleur mise à disposition.</p>	<p><b>Algemeen:</b> Het apparaat kan na de montage direct en overeenkomstig de handleiding van de ter beschikking gestelde software van de desbetreffende controllerfabrikant in bedrijf worden genomen.</p>						

<b>DE</b> Ausgrenzen von Störquellen	<b>EN</b> Exclude sources of interference	<b>FR</b> Exclusion des sources de perturbation	<b>EN</b> Detectiegebied en storingsbronnen uitsluiten
Falls der Erfassungsbereich des Melders zu groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beliebigen Abdeckklammeln der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden (Fig. 3).	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds (Fig. 3).	Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être détectées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée (Fig. 3).	Indien het detectiegebied van de melder te groot is, of indien deze gebieden dekt die niet bewaakt dienen te worden, kan dit bereik verkleind of beperkt worden met de meegeleverde afdeklammeln (Fig. 3).
<b>LED-Funktionsanzeigen</b>	<b>LED function indicators</b>	<b>Indicateurs de fonctionnement à LEDs</b>	<b>Indicatie LED's</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kurz an: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A Grün</b> Bewegung</li> <li><b>B Rot</b> -</li> <li><b>C Weiß</b> -</li> </ul> </li> <li>· Blinkt: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A Grün</b> Lokalisierung</li> <li><b>B Rot</b> Initialisierung</li> <li><b>C Weiß</b> Lokalisierung</li> <li><b>D Rot</b> Lokalisierung</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Shortly on: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A Green</b> Movement</li> <li><b>B Red</b> -</li> <li><b>C White</b> -</li> </ul> </li> <li>· Flashing: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A Green</b> Localisation</li> <li><b>B Red</b> Initialisation</li> <li><b>C Weiß</b> Localisation</li> <li><b>D Red</b> Localisation</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Allumées (brièvement): <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A Verte</b> Mouvements</li> <li><b>B Rouge</b> -</li> <li><b>C Blanche</b> -</li> </ul> </li> <li>· Clignotement: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A Verte</b> Localisation</li> <li><b>B Rouge</b> Initialisation</li> <li><b>C Blanche</b> Localisation</li> <li><b>D Rouge</b> Localisation</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kort aan: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A Groen</b> Beweging</li> <li><b>B Rood</b> -</li> <li><b>C Wit</b> -</li> </ul> </li> <li>· Knippert: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A Groen</b> Localisatie</li> <li><b>B Rood</b> Initialisatie</li> <li><b>C Wit</b> Localisatie</li> <li><b>D Rood</b> Localisatie</li> </ul> </li> </ul>
<b>EU-Konformitätserklärung</b>	<b>EU Declaration of conformity</b>	<b>Déclaration de conformité UE</b>	<b>EU-Conformiteitsverklaring</b>
 <p>Das Produkt erfüllt die Richtlinien über</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)</li> <li>2. die Niederspannung (2014/35/EU)</li> <li>3. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU)</li> </ol>	<p>This product respects the directives concerning</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU)</li> <li>2. low voltage (2014/35/EU)</li> <li>3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU)</li> </ol>	<p>Ce produit répond aux directives sur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE)</li> <li>2. la basse tension (2014/35/UE)</li> <li>3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE)</li> </ol>	<p>Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU)</li> <li>2. Laagspanning (2014/35/EU)</li> <li>3. Verbod op gebruik van gevaarlijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU)</li> </ol>
<b>92199</b>	<b>Zubehör</b>	<b>Accessory</b>	<b>Accessoires</b>
	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	Wire basket BSK (Ø 200 x 90 mm)	Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
<b>PD4- BMS-C</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>Technical data</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>
	<b>Parametrierung:</b> per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101, 103, 303 und 304 unterstützt.	<b>Settings:</b> via application which supports DALI multisensors (IEC 62386 parts 101, 103, 303, 304).	<b>Réglages :</b> par application supportant multicapteurs DALI selon IEC62386, parties 101, 103, 303 et 304.
	<b>Typ. 16 VDC (DALI)</b>	Spannung	Voltage
	<b>7 mA</b>	Stromaufnahme	Typ. power input
	<b>0.5 – 2.5 mm<sup>2</sup></b>	Anschlussklemmen: für eindrähtige Leiter	Terminal clamps: for solid one-wire conductors
	<b>II / IP20</b>	Schutzklasse / Schutzart	Class / Degree of protection
	<b>101 x 76 mm</b>	Abmessungen Ø x H [mm]	Dimensions Ø x H [mm]
<b>Fig. 1</b>	Reichweite bei Montagehöhe 2,5 m und Umgebungstemperatur 18°C	Range of coverage at mounting height 2.5 m and ambient temperature 18°C	Portée pour une hauteur de montage de 2,5 m et température ambiante 18°C
① = Ø 40 m ② = Ø 20 m	1 quer 2 frontal	1 across 2 towards	1 transversale 2 frontale
<b>250 m<sup>2</sup></b>	Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung bezogen auf 2,5 m Montagehöhe	Monitored surface, when the detector is mounted at 2.5 m mounting height and for tangential approach	Surface contrôlée, lorsque le détecteur est monté à la hauteur 2,5 m et pour une approche tangentielle
<b>2 m / 5 m / 2,5 m</b>	Montagehöhe min./ max./empfohlen:	Mounting height min./max./ recommended	Hauteur de montage min./max./ recommandé
<b>-25°C – +55°C</b>	Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Ambient temperature
<b>Polycarbonat(e)</b>	Gehäuse	Housing	Boîtier
<b>10 - 2500 Lux</b>	Helligkeitssollwert	Brightness set value	Valeur de consigne de luminosité
			Bereich op montagehoogte 2,5 m en omgevingstemperatuur 18°C 1 dwars 2 frontaal
			Detectiezone, wanneer de melder gemonteerd is op 2,5 m hoogte en voor dwars langs de melder lopen
			Montagehoogte min./max./aanbevolen
			Omgevingstemperatuur
			Behuizing
			Helderheidswaarde

► Fig. 4

<b>DE</b> Schaltbild	<b>EN</b> Wiring diagram	<b>FR</b> Schéma de câblage	<b>NL</b> Schakelschema
Schematisches Schaltbild – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät!	Schematic diagram - when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!	Schéma de raccordement de base – veuillez respecter le marquage des bornes sur l'appareil !	Aansluitschema – respecteer de labelling van de klemmen bij het aansluiten van het apparaat!



<b>DE</b> Fehlersuche	<b>GB</b> Trouble shooting	<b>FR</b> Dépannages	<b>NL</b> Foutopsporing
<p><b>1. Zu hoher Stromverbrauch an DALI-Linie</b></p> <p>Berücksichtigen Sie bitte bei Ihrem System die Gesamtstromaufnahme aller DALI-Einheiten.</p>	<p><b>1. Power consumption on DALI line too high</b></p> <p>Please be aware of the total power consumption of all the DALI units in your system.</p>	<p><b>1. Surconsommation sur la ligne DALI</b></p> <p>Vérifier la consommation totale de l'ensemble de vos produits DALI.</p>	<p><b>1. Overmatig verbruik op DALI bus</b></p> <p>Hou aub rekening met de totale stroomopname van alle DALI toestellen in uw systeem.</p>
<p><b>2. Wärmequellen in der näheren Umgebung</b></p> <p>Befindet sich der Melder zum Beispiel in unmittelbarer Nähe von Lüftungsschlitzen oder einem Projektor, können die daraus entstehenden warmen Luftströmungen eine Bewegungsdetektion auslösen. Platzieren Sie den Melder in ausreichend großer Entfernung zu potentiellen Störquellen wie Lüftungsschlitzen, Projektoren, Beamern etc.</p>	<p><b>2. Heat sources in the vicinity</b></p> <p>If, for example, the detector is located in the immediate vicinity of ventilation slits or a projector, the warm air currents can trigger motion detection. Place the detector at a sufficient distance from potential sources of interference such as ventilation slits, projectors, beamers etc.</p>	<p><b>2. Sources de chaleur à proximité</b></p> <p>Si, par exemple, le détecteur est proche d'une source de perturbation (ventilation, luminaire...), l'air chaud peut provoquer une détection de mouvement. Veuillez placer le détecteur dans une distance suffisante des sources d'interférences comme ventilation, projecteurs, vidéo-projecteurs etc.</p>	<p><b>2. Warmtebronnen in de buurt</b></p> <p>Als de detector in de onmiddellijke omgeving van ventilatieopeningen of een projector is geplaatst, kan de warme luchtstroom de bewegingsmelder activeren. Plaats de detector op voldoende afstand van mogelijk stoorbronnen zoals ventilatieopeningen, projectors, beamers enz.</p>
Erweiterte Funktionen	Additional functions	Fonctions supplémentaires	Extra functies
<p>Die Erläuterungen aller Funktionen finden Sie in der Funktionsbeschreibung:</p> <p style="text-align: center;">93312</p>  <p style="text-align: center;"><a href="http://beg-luxomat.com/de">beg-luxomat.com/de</a></p>	<p>For a description of all functions please consult the operation manual:</p> <p style="text-align: center;">93312</p>  <p style="text-align: center;"><a href="http://beg-luxomat.com/en">beg-luxomat.com/en</a></p>	<p>Des informations détaillées sont disponibles en scannant le QR-Code ci dessous :</p> <p style="text-align: center;">93312</p>  <p style="text-align: center;"><a href="http://beg-luxomat.com/fr">beg-luxomat.com/fr</a></p>	<p>Alle functieomschrijvingen vindt u terug in de handleiding:</p> <p style="text-align: center;">93312</p>  <p style="text-align: center;"><a href="http://beg-luxomat.com/nl">beg-luxomat.com/nl</a></p>



92199 –  
Ballschutzkorb BSK  
Wire basket BSK  
Panier de protection BSK  
Beschermingskorf BSK

**B.E.G. Brück Electronic GmbH**  
Gerberstr. 33 • D-51789 Lindlar  
Telefon: +49 (0) 2266.90121-0  
Fax: +49 (0) 2266.90121-50  
E-Mail: [info@beg.de](mailto:info@beg.de)  
Internet: [www.beg-luxomat.com](http://www.beg-luxomat.com)